




**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.5595.204.2.2016

Kraków, dnia 31 maja 2016 r.

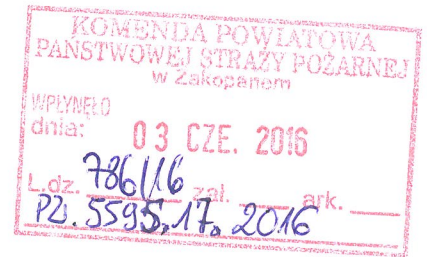

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2016 r. P. Krzysztofa Maślanki – Pełnomocnika Inwestora, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Zygmunta Pawlaka nr 10/058/06 oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Krzysztofa Maślanki nr upr. 492/2008, z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie :

✓ występowaniu pomiędzy budynkiem a drogą pożarową drzew uniemożliwiających dostęp do min. 30 % obwodu zewnętrznego,
budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich w Zakopanem ul. Droga na Koziniec 8,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), stosownie do wskazań opracowania pt. „*Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich zlokalizowanej w Zakopanem ul. Droga na Koziniec 8*” z miesiąca - grudzień 2015 r. tj. :

- 1) *Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem do Państwowej Straży Pożarnej (instalacja istniejąca w części budynku).*
- 2) *Wyposażenie sal wystawowych oraz dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o podwyższonym natężeniu oświetlenia do co najmniej 2 lx oraz zastosowanie podświetlanych znaków wskazujących kierunek ewakuacji (przy zaniżeniu drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej do co najmniej 5 lx).*

- 3) *Wyposażenie budynku w dodatkową ponadnormatywną ilość sprzętu gaśniczego (1 agregat proszkowy 25 kg ABC zlokalizowany w miejscu przebywania osób dozoru).*
- 4) *Przeszkolenie obsługi z zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (w tym będącym na wyposażeniu agregatem proszkowym).*
- 5) *Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymów w sposób opisany w pkt. 11.1 niniejszej ekspertyzy.*
- 6) *Zapewnienie dostępu za pomocą podnośników lub drabin mechanicznych do ok. 25 % obwodu zewnętrznego budynku. (Drzewa znajdujące się pomiędzy drogą pożarową, a przedmiotowym budynkiem zostaną poddane pielęgnacji, tak aby w jak najmniejszym stopniu) utrudniały prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczej.*
- 7) *Stalowe elementy wzmacniające strop nad I piętrem zabezpieczone zostaną środkiem ogniochronnym do klasy R 60, a jako jedna z warstw wypełniających zastosowane zostaną płyty GKF o klasie odporności ogniowej EI 60.*
- 8) *Zabezpieczenie drewnianej okładziny znajdującej się na suficie pod stropem nad parterem, środkami ogniochronnymi do stopnia niezapalności.*
- 9) *Wydzielenie klatki schodowej zostanie drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS 30.*

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – jednolity tekst), odstąpiono od uzasadnienia. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia(art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 K.p.a.).



[Signature]
Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Piotr Konar
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. P. Krzysztof Maślanka – ul. Kraszewskiego 195, 33-380 Krynica-Zdrój.
2. KW PSP a/a.

Do wiadomości:


Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem.



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.5595.204.1.2016

Kraków, dnia 31 maja 2016 r.

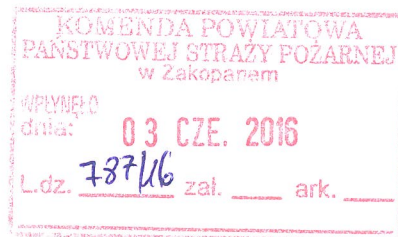

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2016 r. P. Krzysztofa Maślanki – Pełnomocnika Inwestora, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Zygmunta Pawlaka nr 10/058/06 oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Krzysztofa Maślanki nr upr. 492/2008, z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- ✓ klasy odporności ogniowej biegów i spoczników schodów w klatce schodowej,
- ✓ klasy odporności ogniowej stropów nad parterem i I piętem,
- ✓ występowaniu schodów ze stopniami zabiegowymi (również dot. ich parametrów),
- ✓ maksymalnej ilości stopni schodów stałych wewnętrznych,
- ✓ szerokości biegów i spoczników schodów stałych w klatce schodowej,
- ✓ szerokości schodów zewnętrznych,
- ✓ maksymalnej ilości stopni schodów stałych zewnętrznych,
- ✓ wysokości drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej (lokalne obniżenie),
- ✓ szerokości drzwi stanowiących wyjście z budynku oraz drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia 0/13,
- ✓ szerokości i wysokości drzwi dwuskrzydłowych na drodze ewakuacyjnej,
- ✓ występowania progów w drzwiach (również dot. ich parametrów)
- ✓ występowaniu palnej okładziny pod stropem Sali 1.9,

w budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich w Zakopanem ul. Droga na Koziniec 8,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 249, § 216, § 244, § 68, § 69, § 242, § 239, § 240, § 75, § 262 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), stosownie do wskazań opracowania pt. „Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich zlokalizowanej w Zakopanem ul. Droga na Koziniec 8” z miesiąca - grudzień 2015 r. tj. :

- 1) Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem do Państwowej Straży Pożarnej (instalacja istniejąca w części budynku).
- 2) Wyposażenie sal wystawowych oraz dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o podwyższonym natężeniu oświetlenia do co najmniej 2 lx oraz zastosowanie podświetlanych znaków wskazujących kierunek ewakuacji (przy zaniżeniu drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej do co najmniej 5 lx).
- 3) Wyposażenie budynku w dodatkową ponadnormatywną ilość sprzętu gaśniczego (1 agregat proszkowy 25 kg ABC zlokalizowany w miejscu przebywania osób dozoru).
- 4) Przeszkolenie obsługi z zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (w tym będącym na wyposażeniu agregatem proszkowym).
- 5) Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymów w sposób opisany w pkt. 11.1 niniejszej ekspertyzy.
- 6) Zapewnienie dostępu za pomocą podnośników lub drabin mechanicznych do ok. 25 % obwodu zewnętrznego budynku. (Drzewa znajdujące się pomiędzy drogą pożarową, a przedmiotowym budynkiem zostaną poddane pielęgnacji, tak aby w jak najmniejszym stopniu).
utrudniały prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczej.
- 7) Stalowe elementy wzmacniające strop nad I piętrem zabezpieczone zostaną środkiem ogniochronnym do klasy R 60, a jako jedna z warstw wypełniających zastosowane zostaną płyty GKF o klasie odporności ogniowej EI 60.
- 8) Zabezpieczenie drewnianej okładziny znajdującej się na suficie pod stropem nad parterem, środkami ogniochronnymi do stopnia niezapalności.
- 9) Wydzielenie klatki schodowej zostanie drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS 30.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – jednolity tekst), odstąpiono od uzasadnienia. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia(art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).


Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 K.p.a.).

Otrzymują:

1. P. Krzysztof Maślanka – ul. Kraszewskiego 195, 33-380 Krynica-Zdrój (1 egz. Ekspertyzy)
2. KW PSP a/a (1 egz. Ekspertyzy).

Do wiadomości:

Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem (1 egz. Ekspertyzy).



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
mgr inż. Piotr Konar
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej