




**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

WZ.5595.511.1.2016

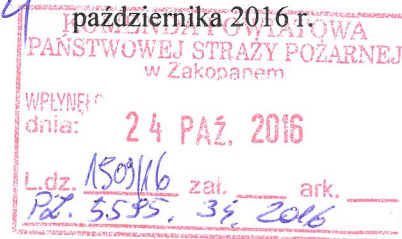

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 września 2016 r. Pana Krzysztofa Maślanki, ul. Kraszewskiego 195, 33-380 Krynica-Zdrój – pełnomocnika Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Zygmunta Pawlaka, Nr upr. RZE/10/058/06 oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Krzysztofa Maślanki, Nr upr. 492/2008 z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- klasy odporności ogniowej biegów i spoczników służących do ewakuacji,
- klasy odporności ogniowej stropów nad parterem oraz I piętrem,
- występowania na drodze ewakuacyjnej schodów ze stopniami zabiegowymi o zaniżonych szerokościach stopni,
- liczby stopni w jednym biegu schodów stałych,
- szerokości użytkowej biegów i spoczników schodów stałych,
- szerokości użytkowej schodów zewnętrznych,
- liczby stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych,
- wysokości drogi ewakuacyjnej,
- szerokości oraz wysokości drzwi: stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku oraz na drodze ewakuacyjnej,
- występowania progów w drzwiach do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
- występowania palnej okładziny pod stropem sali 1.9,
- odległości budynku od granicy lasu,
- zastosowania przedsionka przeciwpożarowego przy połączeniu garażu z budynkiem

w budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich, zlokalizowanym w Zakopanem przy ul. Droga na Koziniec 8

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 68 ust. 1 oraz ust. 3, 69 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 6, § 75 ust. 3, § 216 ust. 1, § 239 ust. 1, ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6, § 242 ust. 3, § 244 ust. 1 pkt 2, § 249 ust. 3 pkt 1, § 262, § 271 ust. 8 ust. 1 oraz § 280 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pt.: „Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich zlokalizowana w Zakopanem, ul. Droga na Koziniec 8” – z grudnia 2015 r., tj.:

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej (ochrona pełna) z monitoringiem do Państwowej Straży Pożarnej.
2. Wyposażenie sal wystawowych oraz dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o podwyższonym natężeniu oświetlenia, co najmniej 2 lx oraz zastosowanie podświetlanych znaków wskazujących kierunek ewakuacji (przy zaniżeniu drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej, co najmniej 5 lx).
3. Wyposażenie budynku w dodatkową ponadnormatywną ilość sprzętu gaśniczego, tj.: 1 agregat proszkowy 25 kg ABC zlokalizowany w miejscu przebywania osób dozoru.
4. Przeszkolenie obsługi z zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (w tym będącym na wyposażeniu agregatem proszkowym).
5. Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu w sposób opisany w pkt. 11.1 Ekspertyzy Technicznej.
6. Zapewnienie dostępu z drogi pożarowej do ok. 25 % obwodu budynku (drzewa znajdujące się pomiędzy drogą pożarową, a przedmiotowym budynkiem zostaną poddane pielęgnacji tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczej.
7. Stalowe elementy wzmacniające strop nad I piętrem zabezpieczone zostaną środkiem ogniochronnym do klasy R 60, a jako jedna z warstw wypełniających zastosowane zostaną płyty GKF o klasie odporności ogniowej EI 60.
8. Drewniana okładzina znajdująca się na suficie pod stropem nad parterem, zabezpieczona zostanie środkami ogniochronnymi do stopnia niezapalności.
9. Klatka schodowa wydzielona zostanie drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS 30.
10. Na wydzieleniu garażu od pomieszczenia kotłowni zastosowane zostaną drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczem.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 cyt. ustawy K.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 cyt. ustawy K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 cyt. ustawy K.p.a.).



Otrzymują:

1 x Krzysztof Maślanka
ul. Kraszewskiego 195
33-380 Krynica-Zdrój + 1 egz. Ekspertyzy,
1 x a/a + 1 egz. Ekspertyzy.

Do wiadomości:

1 x KP PSP w Zakopanem + 1 egz. Ekspertyzy.

Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. mgr inż. Piotr Konar

Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

P2
24.10.2016




**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.5595.511.2.2016

Kraków, dnia

24 października 2016 r.

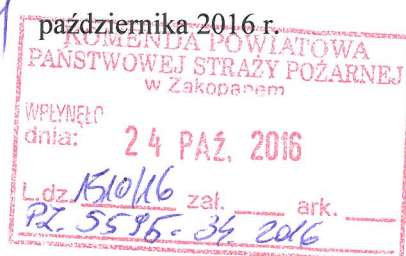

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 września 2016 r. Pana Krzysztofa Maślanki, ul. Kraszewskiego 195, 33-380 Krynica-Zdrój – pełnomocnika Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Zygmunta Pawlaka, Nr upr. RZE/10/058/06 oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Krzysztofa Maślanki, Nr upr. 492/2008 z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dot. doprowadzenia drogi pożarowej w zakresie:

- występowania pomiędzy drogą pożarową a budynkiem drzew o wysokości przekraczającej 3 m

do budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich, zlokalizowanym w Zakopanem przy ul. Droga na Koziniec 8

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w § 12 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, stosownie do wskazań opracowania pn.: „*Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich zlokalizowana w Zakopanem, ul. Droga na Koziniec 8*” – z grudnia 2015 r., tj.:

1. *Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej (ochrona pełna) z monitoringiem do Państwowej Straży Pożarnej.*
2. *Wyposażenie sal wystawowych oraz dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o podwyższonym natężeniu oświetlenia, co najmniej 2 lx oraz zastosowanie podświetlanych znaków wskazujących kierunek ewakuacji (przy zaniżeniu drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej, co najmniej 5 lx).*
3. *Wyposażenie budynku w dodatkową ponadnormatywną ilość sprzętu gaśniczego, tj.: 1 agregat proszkowy 25 kg ABC zlokalizowany w miejscu przebywania osób dozoru.*
4. *Przeszkolenie obsługi z zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (w tym będącym na wyposażeniu agregatem proszkowym).*
5. *Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu w sposób opisany w pkt. 11.1 Ekspertyzy Technicznej.*
6. *Zapewnienie dostępu z drogi pożarowej do ok. 25 % obwodu budynku (drzewa znajdujące się pomiędzy drogą pożarową, a przedmiotowym budynkiem zostaną*

poddane pielęgnacji tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczej.

- 7. Stalowe elementy wzmacniające strop nad I piętrzem zabezpieczone zostaną środkiem ogniochronnym do klasy R 60, a jako jedna z warstw wypełniających zastosowane zostaną płyty GKF o klasie odporności ogniowej EI 60.*
- 8. Drewniana okładzina znajdująca się na suficie pod stropem nad parterem, zabezpieczona zostanie środkami ogniochronnymi do stopnia niezapalności.*
- 9. Klatka schodowa wydzielona zostanie drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS 30.*
- 10. Na wydzieleniu garażu od pomieszczenia kotłowni zastosowane zostaną drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczem.*

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 cyt. ustawy K.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.


Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 cyt. ustawy K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 cyt. ustawy K.p.a.).



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. mgr inż. Piotr Konar

Zastępca

Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Krzysztof Maślanka
ul. Kraszewskiego 195
33-380 Krynica-Zdrój,
1 x a/a.

Do wiadomości:

1 x KP PSP w Zakopanem.